



装修要求SOP

V1.0

SOP编号：MMC-SOP-DEP-20161201-01 页数：35

制订人：张翼飞 审核人：王卫庆 签发人：宁光

签名： 签名： 签名：

生效日期： 颁发日期：

目录 /

CONTENTS

概述	03
VI标准	04
布局标准	18
外部形象墙	21
内部背景墙	23
内部形象墙	25
隔断	27
腰线	29
接待台	30
办公桌	32
指示牌	34
血压检测桌椅	35
诊疗床	35
电源插座	35



STANDARD OPERATING PROCEDURE		
Title:	标准化代谢性疾病管理中心 装修要求 SOP	Document Number: MMC-SOP-DEP-20161201-01

概述

I 目的: 本规程叙述了标准化代谢性疾病管理中心装修的各项要求, 规范各中心在外观和形象上保持统一。

II 范围: 本规程适用于已经建立或即将建立的标准化代谢性疾病管理中心。

III 规程:

1、参与标准化代谢性疾病管理中心项目的各分中心需要进行适当的装修, 达到本要求规定的装修内容。

2、各中心应根据本要求进行装修。要求中所列出的项目, 各中心可根据适当情况进行适当的调整, 但调整仅限于尺寸调整。

本 SOP 中个别项目如外部形象墙、隔断等为选配项目, 各中心可根据实际情况进行选择是否装修此内容, 但如果选择装修时, 需按照本要求进行装修。

3、装修时涉及到 LOGO、文字、颜色等元素的, 需严格按照 VI 的要求进行规范。



STANDARD OPERATING PROCEDURE		
Title:	标准化代谢性疾病管理中心 装修要求 SOP	Document Number: MMC-SOP-DEP-20161201-01

VI 标准

内容:

1、MMC 在各中心内部及外部开展跟 MMC 有关的活动时，所有涉及标志和 MMC 字样（中英文）的均需遵从 VI 标准。

2、VI 中规定了 LOGO、标准色、标准中文、标准英文的使用原则和搭配方式。

3、除 VI 规定的颜色和白色外，不得出现 VI 规定的以外字体和颜色；

4、LOGO 和文字的搭配必须按照 VI 规定的内容进行搭配，不得混搭。

5、标准色和标准文字搭配使用，可选规范标准色 4 种，标准中文 6 种，标准英文 7 种。

附件:

《MMC-LOGO 应用规范》



CV01-A-基础部分 / 标志释义

标志释义




标志采用圆形设计方案，渐变色的过渡恰似一颗立体呈现的地球，寓意着标准化代谢性疾病管理中心是一个包涵先进技术和先进服务理念的全新医疗系统，有着无与伦比的美好前景和开发潜能，能够屹立崛起走上世界，有着宏大的发展思维。圆形右下角“S”型线条和色块正是这个中心的开创新点浦江之滨——上海，“S”型曲线也是黄浦江陆家嘴的一段，陆家嘴也是全球的金融、科技、服务最顶尖地方，更能充分阐述了代谢中心是一个云集了众多智慧、科技、服务的综合体现，将从这里走上世界。渐变色的地球和“S”型色块的巧妙结合相得益彰，使之合理融合开创和愿景得以充分体现；中间MMC为“标准化代谢性疾病管理中心”的英文缩写首字母，字体有力且富有动感，是代谢中心的更好地体现，表达清晰明了。标志整体采用橙色为基色，橙色是活力的颜色，是充满朝气的颜色；整个标志好似一颗冉冉升起的太阳，给人以温暖的感觉，体现了代谢中心的现代医疗科技的服务理念，是一个充满能量和创新的全新医疗体系的全新开创。



CV01-A-基础部分 / 标志标准制图规范

标志图形方格稿

标志代表了整个公司的整体形象。在不同的应用场合下均不得改变其造型、角度、弧度、粗细比例，以确保公司标志的严肃性和完整性。标志的网格图示是用来表示标志在平面空间中的比例关系，制作时必须根据方格空间来进行对标志的放大或者缩小，不可随意改变图中所规定的尺寸比例关系，应严格按照标志的制作图进行制作。

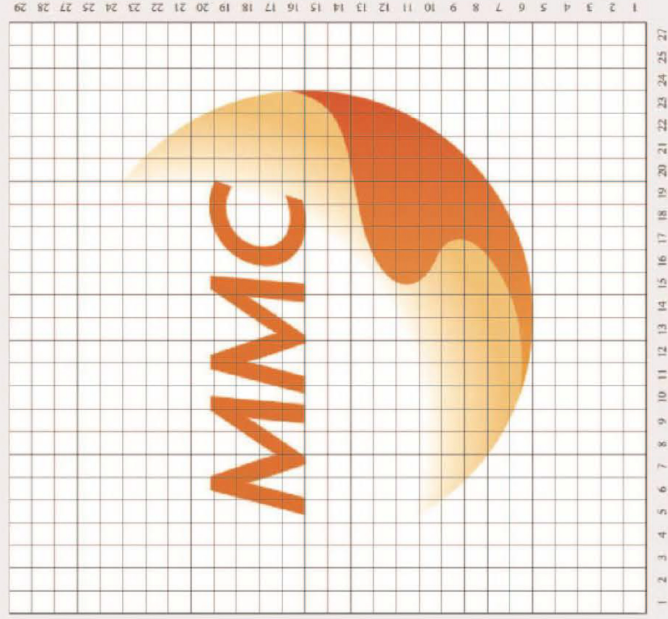



CV01-A-基础部分 / 标志不可入侵区域规范


1 标志图形的使用空间

此示意图以标志宽度为基本单位“a”，实际运用中“a”应代入实际尺寸。

标志的不可侵入区是当标志与其他元素同时出现在同一版面时，为了保持标志统一的可读性、识别性不受其他元素的干扰而保留的空白区域。不可侵入区范围不得小于 $0.1a$ ，a：如图所示，为使标志在应用中易于识别，特规定了标志大、小值的应用界定：当标志宽度小于1cm时禁用。

2 标志图形的最小使用规范

标志的最小使用规范应不小于此规范

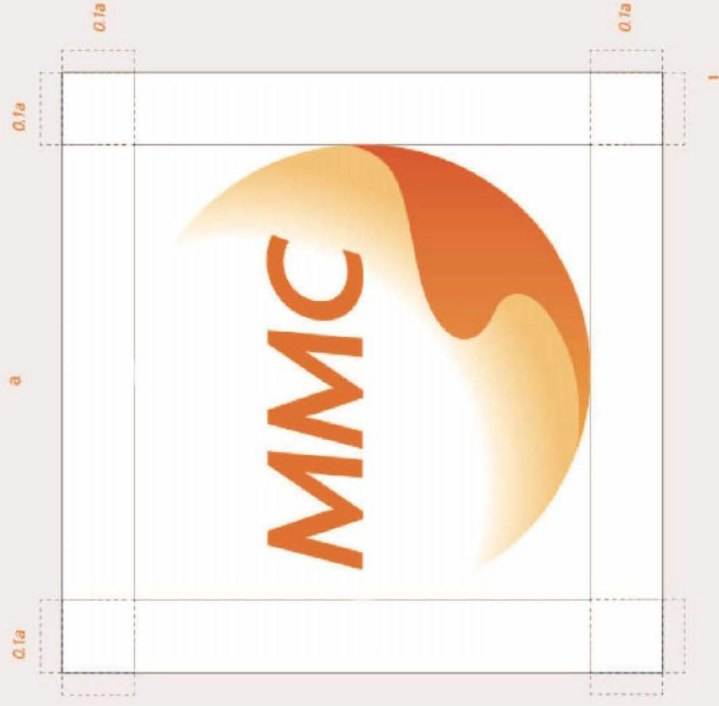



CV01-A-基础部分 / 标志表现形式规范

1 标准标志图形

标志的表现形式, 是为了表示标志在不同的媒体应用上的不同的表示方式。制作时必须根据实际尺寸来进行。

2 标志图形摹稿





CV01-A-基础部分 / 标志色彩应用规范

标志色彩运用规划

标志的色彩应用规定，是为了表示标志在不同的媒体应用上的不同的表示方式，制作时必须根据实际尺寸来进行。

- 1 标志标准色运用规划
- 2 标志标准色金色运用规划
- 3 标志标准色银色运用规划
- 4 标志白底金色运用规划
- 5 标志白底银色运用规划



1



2



3



4



5



CV01-A-基础部分 / 标志标准色规范

标志标准色

标准色是象征经营理念或产品特性的指定颜色,是标志、标准字体及宣传媒体专用的色彩。在企业信息传递的整体色彩计划中,具有明确的视觉识别效应。标准色在企业形象传播中具有十分重要的意义,它可以强化企业形象的识别性,加深受众对企业形象的感知度。

文本色彩

印刷品中的文本使用黑色,阅读文字不得使用反白处理及阴影效果。

Process:
C0 M80 Y95 K0
Pantone: 166 C

Process:
C0 M65 Y100 K0
Pantone: 716 C

印刷输出精度

为了保证标准色在不同印刷材质上的色彩效果,特制定常用纸张的印刷输出精度:

- 1.铜版纸/75dpi
- 2.国产胶版纸/133dpi
- 3.新闻纸/100dpi
- 4.进口胶版纸/150dpi

Process:
C0 M35 Y85 K0
Pantone: 136 C

Process:
C0 M20 Y60 K0
Pantone: 134 C



CV01-A-基础部分 / 标志与标准色辅助色组合使用规范

1 标志与标准色组合使用规范

标准色与标志的组合应放在尽量多的情况下重点应用,以突出公司的整体色彩倾向。

2 标志与辅助色组合使用规范

标志与辅助色的组合属特殊应用范畴,在以辅助色为背景的情况下标志反白使用。

为在不同环境和场合的要求下突出标志,特规定公司标志在标准色和辅助色为背景情况下的使用规范。

当底色为公司标准色或辅助色时,标志反白使用。






CV01-B-基础部分 / 标志中英文标准组合规范与预留空间

标志中英文标准组合

标志使用编排安全距离尽量大于预留空间

标志中英文标准组合,所有设计元素或文字均保持图中规定最小预留空间范围内,为了保持标志统一的可读性、识别性不受其他元素的干扰而保留的空白区域。

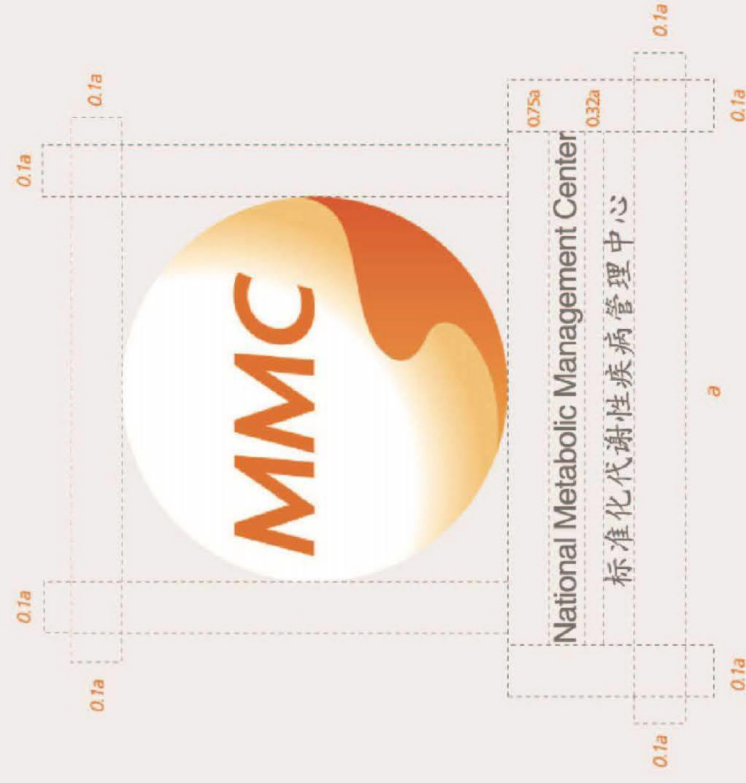



CV01-B-基础部分 / 标志与标准色辅助色组合使用规范

1 标志与标准色组合使用规范

标准色同标志的组合应该在尽量多的情况下重点应用,以突出公司的整体色彩倾向。

2 标志与辅助色组合使用规范

标志与辅助色的组合属特殊情况应用范畴。在以辅助色为背景的情况下标志反白使用。

3 金色标志白底使用规范

金色标志在白底组合属特殊应用范畴。

4 银色标志白底金色使用规范

银色标志在白底组合属特殊应用范畴。

为在不同环境和场合的要求下突出标志,特规定公司标志在标准色和辅助色为背景情况下的使用规范。当底色为公司标准色或辅助色时,标志反白使用。



1



1



2



2



3



4




CV01-B-基础部分 / 标志中英文标准组合规范与预留空间 (横式)

标志中英文标准组合

标志使用编排安全距离尽量大于
预留空间

标志中英文标准组合, 所有设计元素或文字均保持图中规定最小预留空间范围内, 为了保持标志统一的可读性、识别性不受其他元素的干扰而保留的空白区域。

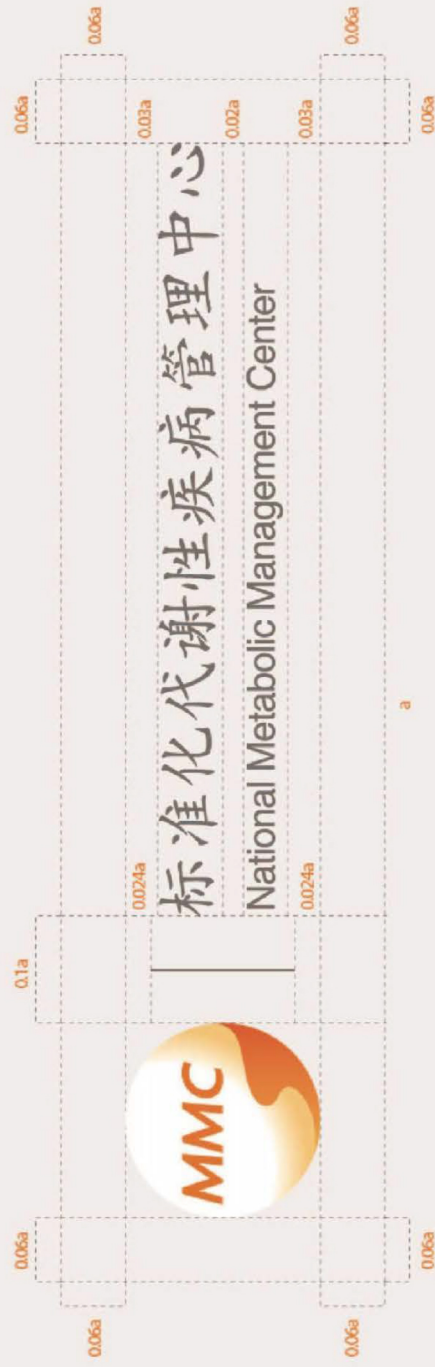



CV01-B-基础部分 / 标志与标准色辅助色组合使用规范

1 标志与标准色组合使用规范

标准色向标志的组合应放在尽量多的情况下重点应用,以突出公司的整体色彩倾向。

2 标志与辅助色组合使用规范

标志与辅助色的组合应特别应用时,在以辅助色为背景的情况下标志反白使用。


3 金色标志白底使用规范

金色标志在白底组合需特殊应用规范。

4 银色标志白底金色使用规范

银色标志在白底组合需特殊应用规范。

为在不同环境和场合的要求下突出标志,特规定公司标志在标准色和辅助色为背景情况下的使用规范。当底色为公司标准色或辅助色时,标志反白使用。

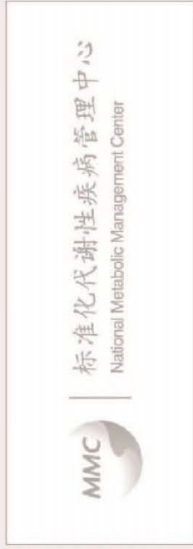



CV01-B-基础部分 / 基本印刷中文字体规范

中文基本印刷字体规划

- 1 兰亭黑-简 Extralight
- 2 兰亭黑-简 Demibold
- 3 兰亭黑-简 Heavy
- 4 汉仪细中圆简
- 5 方正正港圆简体
- 6 汉仪楷体简

为了塑造企业的独特风格和统一的书面形象，中文印刷字体采用黑体系列、宋体系列，主要用于分支机构及成员企业名称、广告媒体等处的标题、内文和各类书面通知、文件、信函等文案中。应用是严禁用以上字体替代在标准组合中的专用标准字体。

标准化代谢性疾病管理中心

1

标准化代谢性疾病管理中心

2

标准化代谢性疾病管理中心

3

标准化代谢性疾病管理中心

4

标准化代谢性疾病管理中心

5

标准化代谢性疾病管理中心



CV01-B-基础部分 / 基本印刷英文字体规范

为了塑造企业的独特风格和统一的书面形象，英文印刷字体采用FRUITIGER系类，主要用于分支机构及成员企业名称、广告媒体等处的标题、内文和各类书面通知、文件、信函等文案中。应用是严禁用以上字体替代在标准组合中的专用标准字体。

英文基本印刷字体规划

- 1 Frutiger 48 Light Italic
- 2 Frutiger 68 Bold Italic
- 3 Agenda—Medium
- 4 Agenda—Semibold
- 5 Helvetica Light
- 6 Helvetica Bold
- 7 Helvetica Demibold

¹ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890~!@#\$%^&*[]{}<>?/+

² ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890~!@#\$%^&*[]{}<>?/+

³ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890~!@#\$%^&*[]{}<>?/+

⁴ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890~!@#\$%^&*[]{}<>?/+

⁵ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890~!@#\$%^&*[]{}<>?/+


⁶ **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**
1234567890~!@#\$%^&*[]{}<>?/+

⁷ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890~!@#\$%^&*[]{}<>?/+




STANDARD OPERATING PROCEDURE		
Title:	标准化代谢性疾病管理中心 装修要求 SOP	Document Number: MMC-SOP-DEP-20161201- 01

布局参考一：

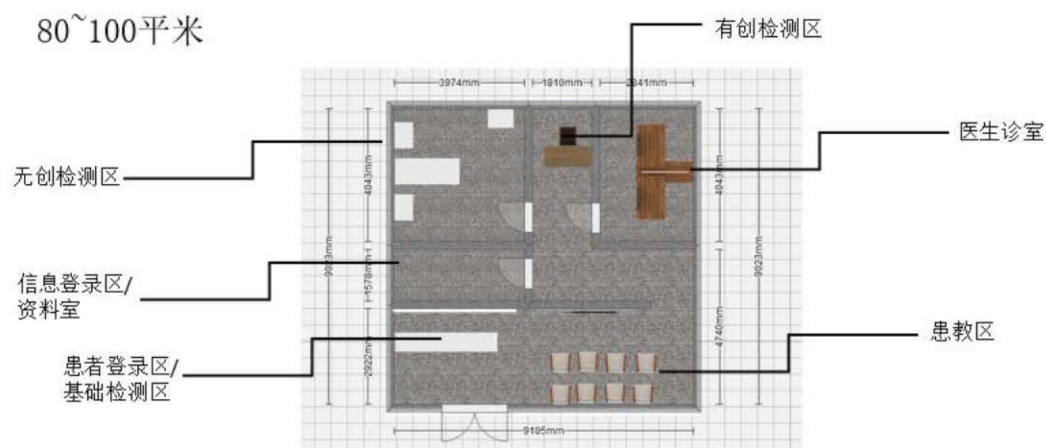

布局参考二：

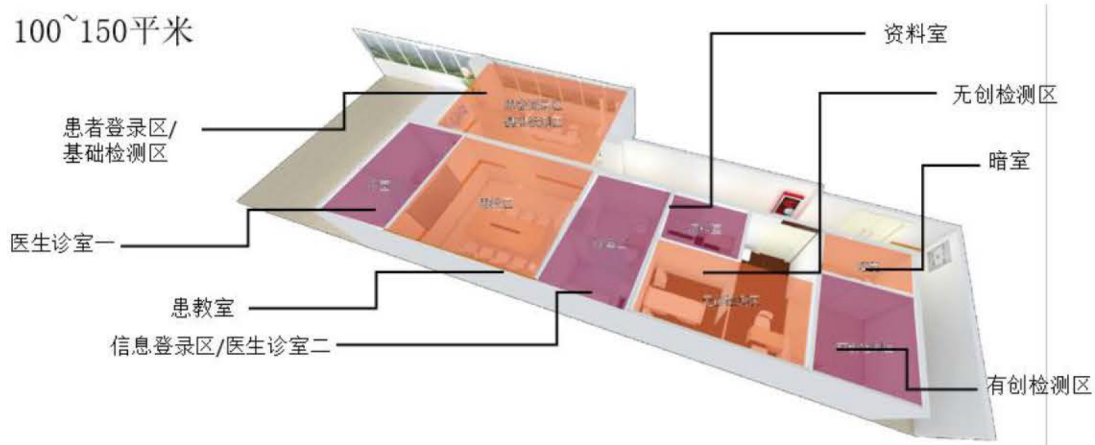



STANDARD OPERATING PROCEDURE		
Title:	标准化代谢性疾病管理中心 装修要求 SOP	Document Number: MMC-SOP-DEP-20161201-01

布局参考三：





STANDARD OPERATING PROCEDURE		
Title:	标准化代谢性疾病管理中心 装修要求 SOP	Document Number: MMC-SOP-DEP-20161201-01

外部形象墙

内容:


- 1、有外部墙立面的中心需装修外部形象墙，如无外部墙立面，可以没有外部形象墙；
- 2、外部形象墙上放置的 LOGO、文字和颜色均应遵守 VI 规范；
- 3、外部形象墙的尺寸和配图方案如下，各分中心根据自身的实际尺寸进行适当调整；



外部形象墙配色方案



Title:	标准化代谢性疾病管理中心 装修要求 SOP	Document Number: MMC-SOP-DEP-20161201- 01
---------------	----------------------------------	--

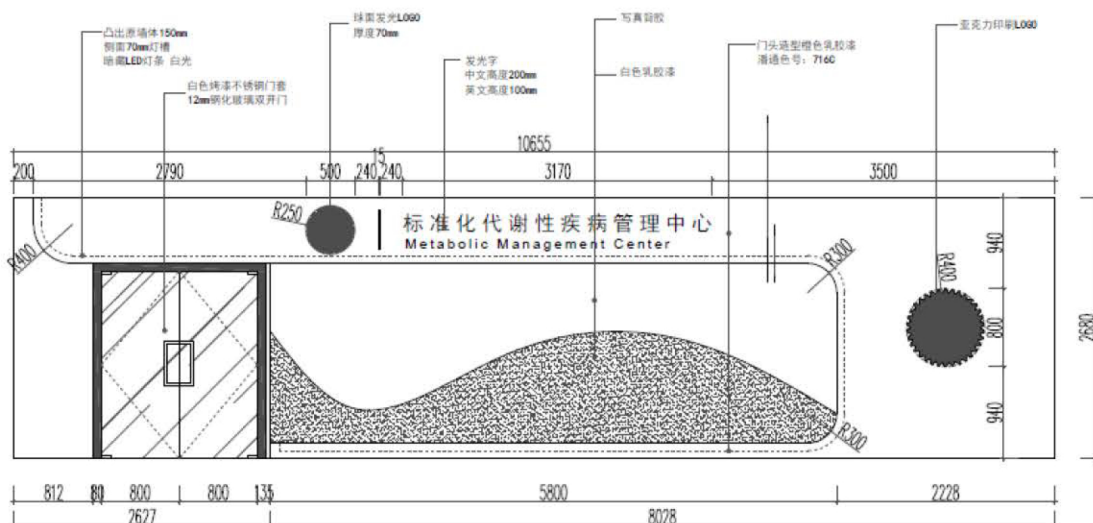

外部形象墙尺寸

4、外部形象墙中的标准工艺为:

(1)、木结构烤漆板(颜色 PT716C), 内 5 色烤漆玻璃(白色、PT166C、PT716C、PT136C、PT134C), 四周中性 LED 灯带。

(2)、分界：内外分隔处采用黑色大理石分界；

(3) 门面:

地弹簧无框双扇玻璃门，白色钢化玻璃 12mm 厚，单门扇宽度 1000—1200mm*高度 2200—2400mm。

门扇拉手为不锈钢椭圆柱型，玻璃设 MMC 防撞标志线条；



STANDARD OPERATING PROCEDURE		
Title:	标准化代谢性疾病管理中心 装修要求 SOP	Document Number: MMC-SOP-DEP-20161201-01

内部背景墙

内容:


- 1、各分中心需有内部背景墙;
- 2、内部背景墙放置的 LOGO、文字和颜色均应遵守 VI 规范;
- 3、内部背景墙的尺寸和配图方案如下, 各分中心根据自身的实际尺寸进行适当调整;



内部背景墙配色方案



STANDARD OPERATING PROCEDURE		
Title:	标准化代谢性疾病管理中心 装修要求 SOP	Document Number: MMC-SOP-DEP-20161201-01

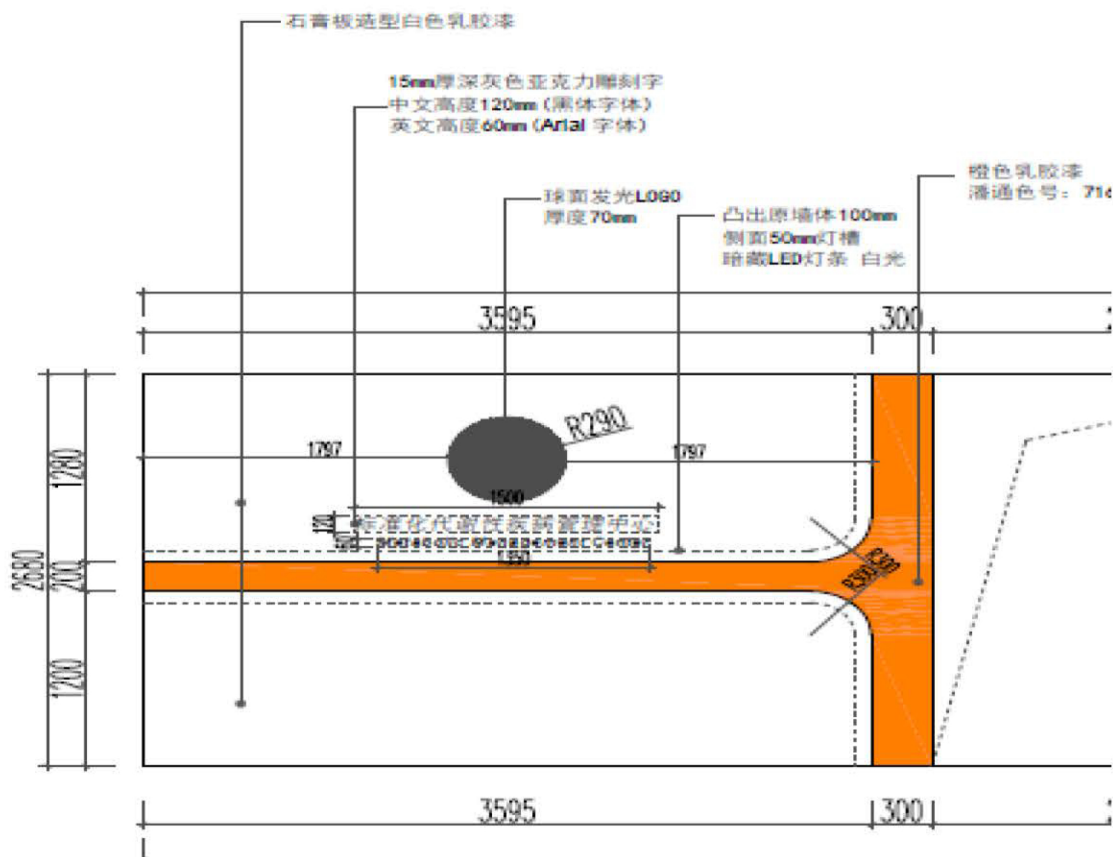

内部背景墙尺寸

4、内部背景墙中的标准工艺见上图标识。



STANDARD OPERATING PROCEDURE		
Title:	标准化代谢性疾病管理中心 装修要求 SOP	Document Number: MMC-SOP-DEP-20161201-01

内部形象墙

内容:

- 1、各分中心需要内部形象墙时，应遵循内部形象墙标准
- 2、内部形象墙上放置的 LOGO、文字和颜色均应遵守 VI 规范；
- 3、内部形象墙尺寸和配图方案

如下，各分中心根据自身的实际尺寸进行适当调整；




内部形象墙配色方案一




内部形象墙配色方案二



STANDARD OPERATING PROCEDURE		
Title:	标准化代谢性疾病管理中心 装修要求 SOP	Document Number: MMC-SOP-DEP-20161201-01

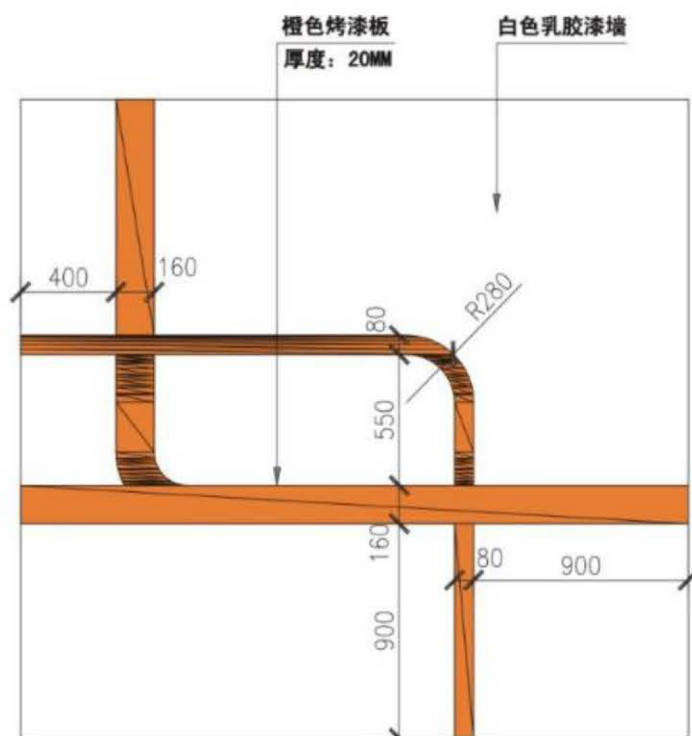

内部形象墙一 尺寸和标准工艺

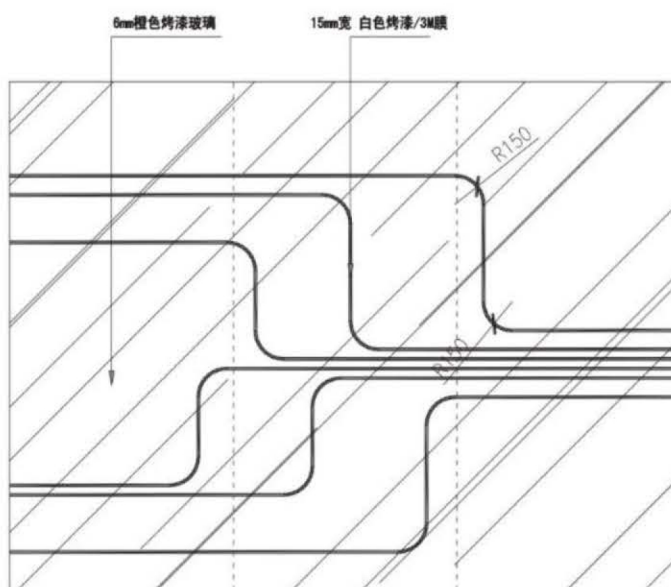

内部形象墙二 尺寸和标准工艺

4、内部形象墙的标准工艺见上图标识。



STANDARD OPERATING PROCEDURE		
Title:	标准化代谢性疾病管理中心 装修要求 SOP	Document Number: MMC-SOP-DEP-20161201-01

隔断

内容:

- 1、各分中心需要隔断时，应遵循隔断标准
- 2、隔断上放置的 LOGO、文字和颜色均应遵守 VI 规范；
- 3、隔断尺寸和配图方案如下，各分中心根据自身的实际尺寸进行适当调整；




隔断配色方案一




隔断配色方案二



STANDARD OPERATING PROCEDURE		
Title:	标准化代谢性疾病管理中心 装修要求 SOP	Document Number: MMC-SOP-DEP-20161201-01

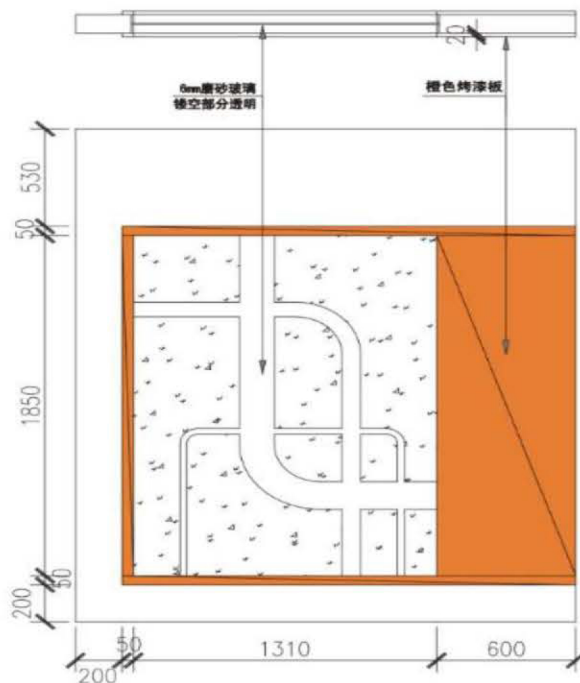

隔断一 尺寸和标准工艺

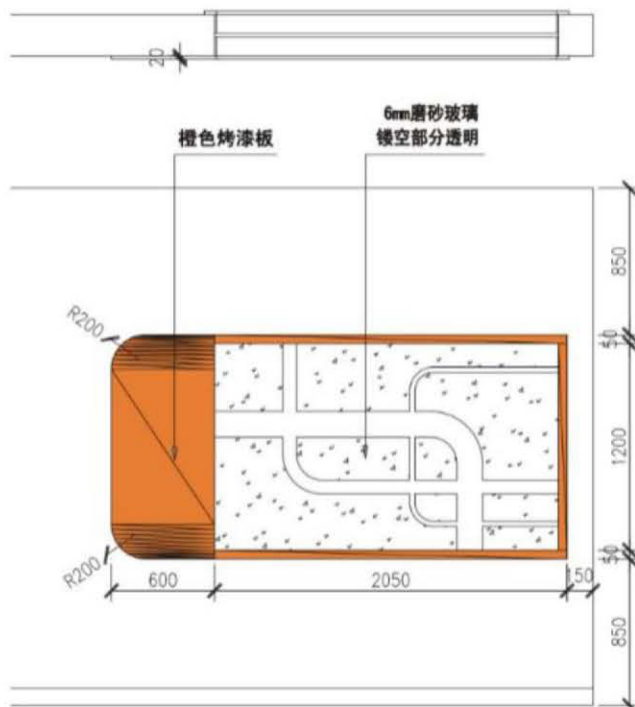

隔断二 尺寸和标准工艺

4、隔断的标准工艺见上图标识。




STANDARD OPERATING PROCEDURE		
Title:	标准化代谢性疾病管理中心 装修要求 SOP	Document Number: MMC-SOP-DEP-20161201-01

腰线

内容:

- 1、MMC 中心内未做特殊处理的墙面均需安装腰线;
- 2、腰线上放置的 LOGO、文字和颜色均应遵守 VI 规范;
- 3、腰线的安装高度为底端距地面 1 米
- 4、腰线尺寸和配图方案如下, 各分中心根据自身的实际尺寸

进行适当调整;

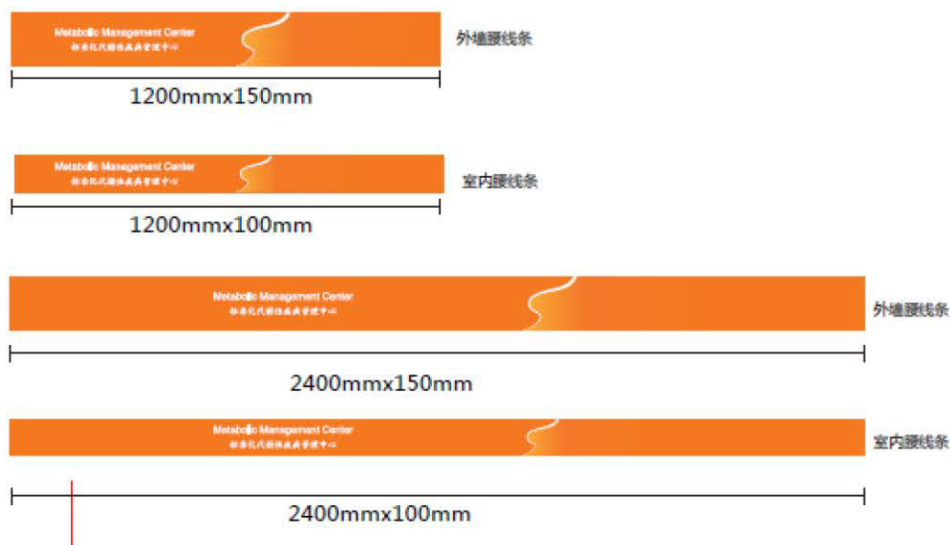



STANDARD OPERATING PROCEDURE		
Title:	标准化代谢性疾病管理中心 装修要求 SOP	Document Number: MMC-SOP-DEP-20161201-01

接待台

内容:




- 1、各中心需有接待台；
- 2、接待台大小应可以最少放置电脑一台、台式打印机一台、条码打印机一台和身份证读卡器一只并，接待台位于中心近门位置；
- 3、接待台内侧边距墙距离不小于 1 米；能较为宽松的摆放服务设备和不影响服务人员操作和走动，即为适当；
- 4、接待台尺寸和配图方案如下，各分中心根据自身的实际尺寸进行适当调整；
- 5、接待台及诊室内放置电脑的桌子须设置1~2个走线孔，用于电脑设备的走线。





STANDARD OPERATING PROCEDURE

Title:	标准化代谢性疾病管理中心 装修要求 SOP	Document Number: MMC-SOP-DEP-20161201-01
---------------	----------------------------------	---

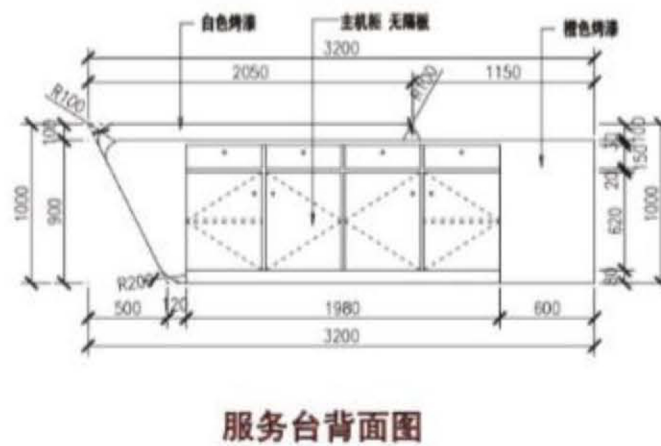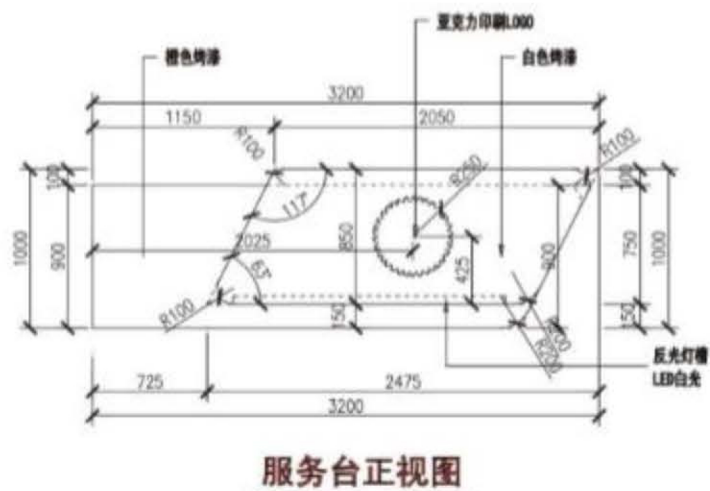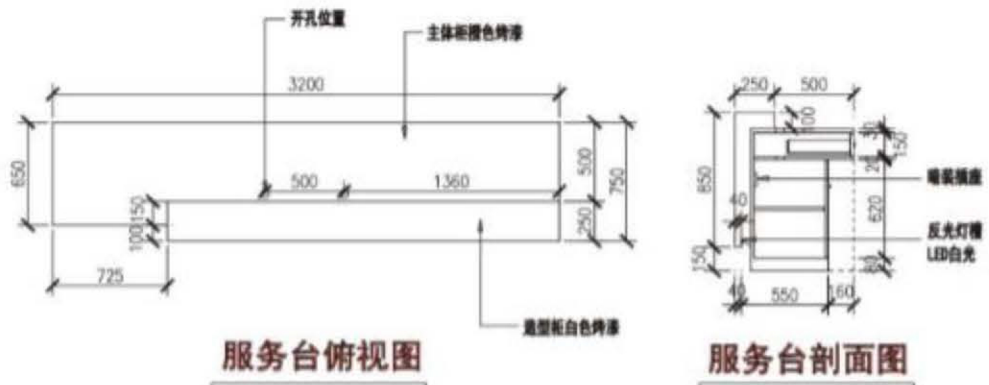



STANDARD OPERATING PROCEDURE		
Title:	标准化代谢性疾病管理中心 装修要求 SOP	Document Number: MMC-SOP-DEP-20161201-01

4、接待台的标准工艺为：

木结构分色烤漆

烤漆颜色为：白色及 PT716C 亮光

5、接待台 LOGO 和文字运用及颜色应遵守 VI 规范

办公桌

内容：

1、各中心办公桌应统一形象；

2、办公桌大小：宽度不小于 50cm, 长度不小于 100cm；


3、办公桌尺寸和配图方案如下，各分中心根据自身的实际尺寸进行适当调整；





STANDARD OPERATING PROCEDURE

01-

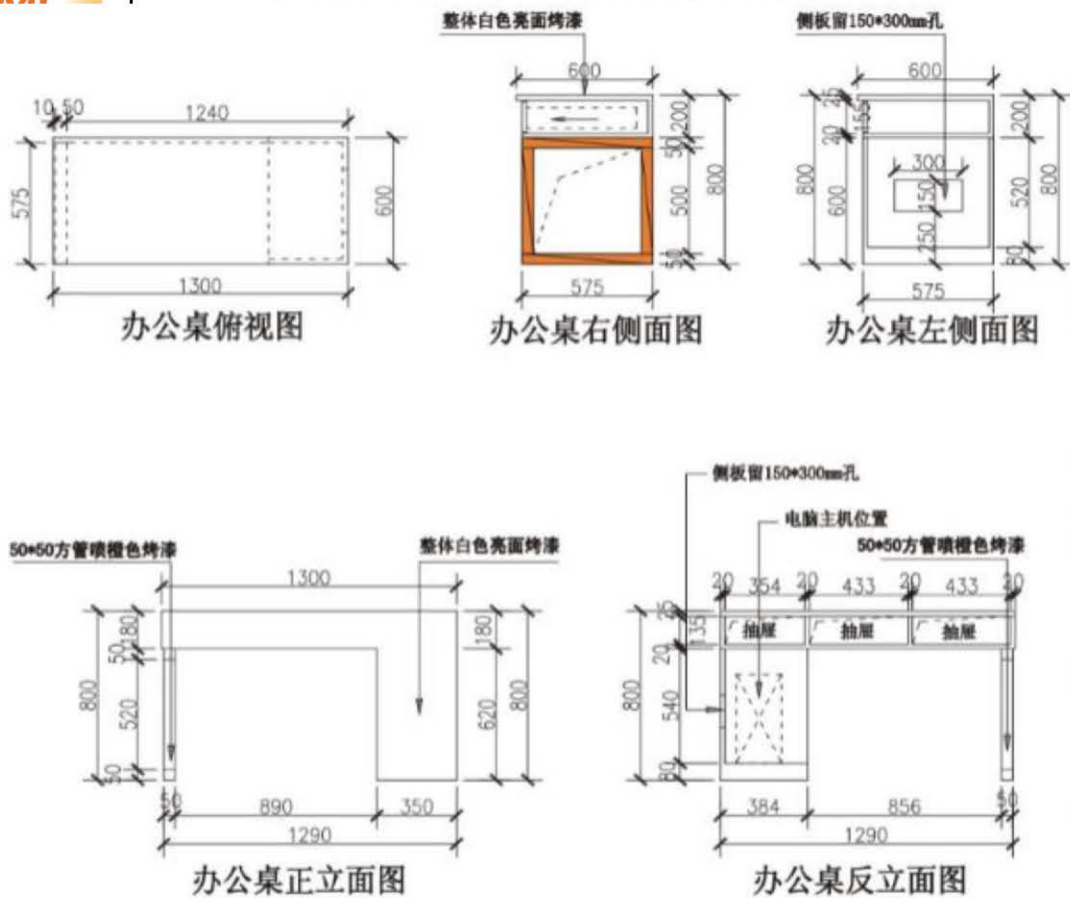

4、办公桌的标准工艺为：

木结构分色烤漆

烤漆颜色为：白色及 PT716C 亮光

5、办公桌如设计到 LOGO 和文字运用及颜色应遵守 VI 规范



STANDARD OPERATING PROCEDURE		
Title:	标准化代谢性疾病管理中心 装修要求 SOP	Document Number: MMC-SOP-DEP-20161201-01

指示牌

内容:

- 1、各中心内指示牌应统一式样和规格；
- 2、指示牌 LOGO 和文字运用及颜色应遵守 VI 规范；
- 3、指示牌尺寸和配图方案如下，各分中心根据自身的实际尺寸进行适当调整；



- 4、指示牌的标准工艺见上图



STANDARD OPERATING PROCEDURE		
Title:	标准化代谢性疾病管理中心 装修要求 SOP	Document Number: MMC-SOP-DEP-20161201-01

血压检测桌椅

内容:

血压检测桌高度不低于 70cm, 配备带升降功能椅子/凳子一把

诊疗床

内容:

1. MMC 中心内需最少放置就诊床一张用于无创检测;
2. 诊疗床宽度不小于 40cm, 长度不小于 180cm

电源插座

内容:

1. 接待台五口电源插座不少于 5 个;
2. 无创检测区五口电源不得少于 3 个;
3. 有创检测区及诊室五口电源各不得少于 2 个。
4. 其他区域根据实际要求自行确认。